

EICHLER-Fax-Nummer: +43 (1) 60 164 - 672

Dampfdruckreduzierung

ja nein

Wenn ja Regelung mechanisch elektrisch
 elektropneumatisch

Dampfmenge _____

Dampfdruck:

P_1 _____ bar vor der Reduzierung

P_2 _____ bar nach der Reduzierung bzw.
bei Fortfall der Reduzierung

P_3 _____ bar nach der Kühlung

Dampftemperatur:

t_1 bzw. t_2 _____ °C vor der Reduzierung bzw. bei Fortfall
der Reduzierung

t_3 _____ °C nach der Kühlung

Kühlmedium:

P_4 _____ bar vor Kühler

falls nicht vorhanden

t_4 _____ °C vor Kühler

mit Pumpe ja nein

Wasserbadumformer

$t_3 = t_s$

Einspritzkühler

$t_3 = t_s + > 5^\circ$ regelbar

Angebot der Anlage nur bei Wasserbadumformer:

mit Zubehör lose

mit Zubehör montiert

Sonderzubehör wie:

Übertempuralarm

Übertemperatursicherung

Wassermangel


Sonderwünsche bezüglich Kühlerausführung:

Werkstoff

Stahl

Niros 1.4571

Einbauvorschläge für GESTRA-Heißdampfdruckreduzier- und -kühlanlagen

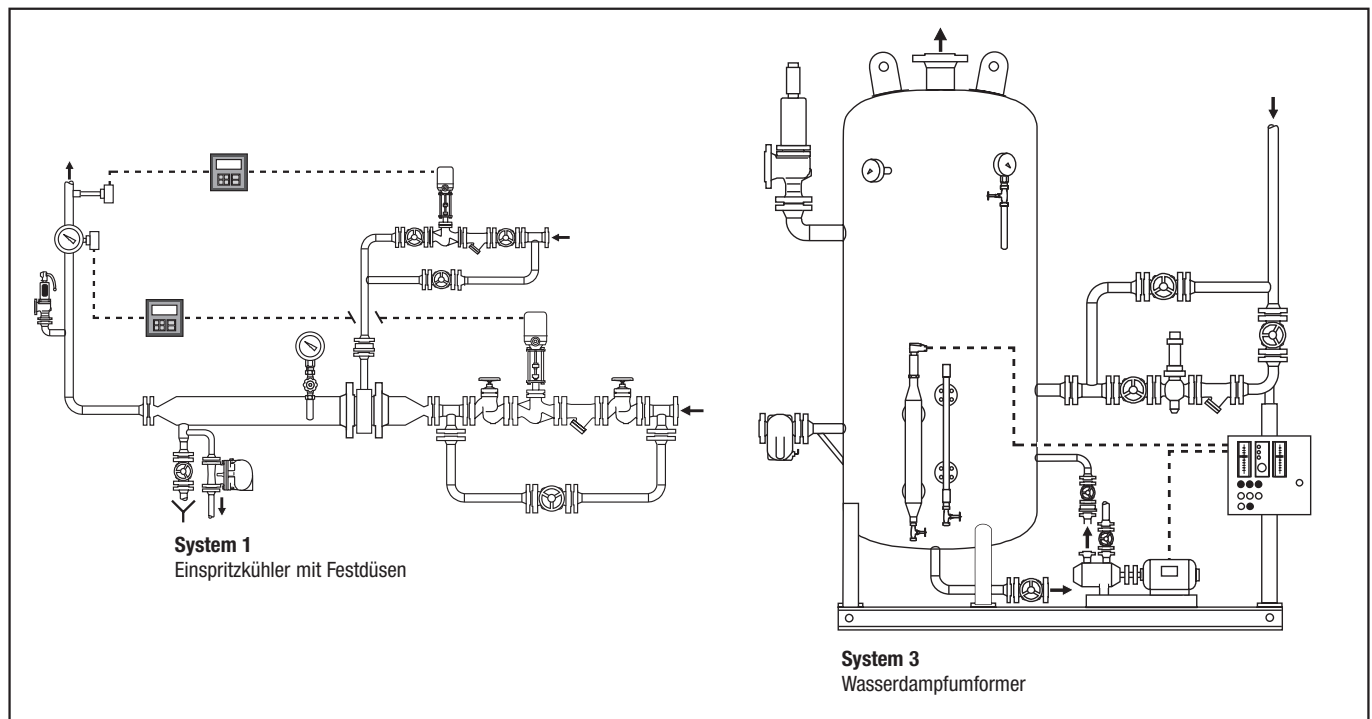

Kundendaten:

Firma
Ansprechpartner
Telefon
Telefax
E-mail
Datum